


СХЕМЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ № 1 и 2

M = 1:100

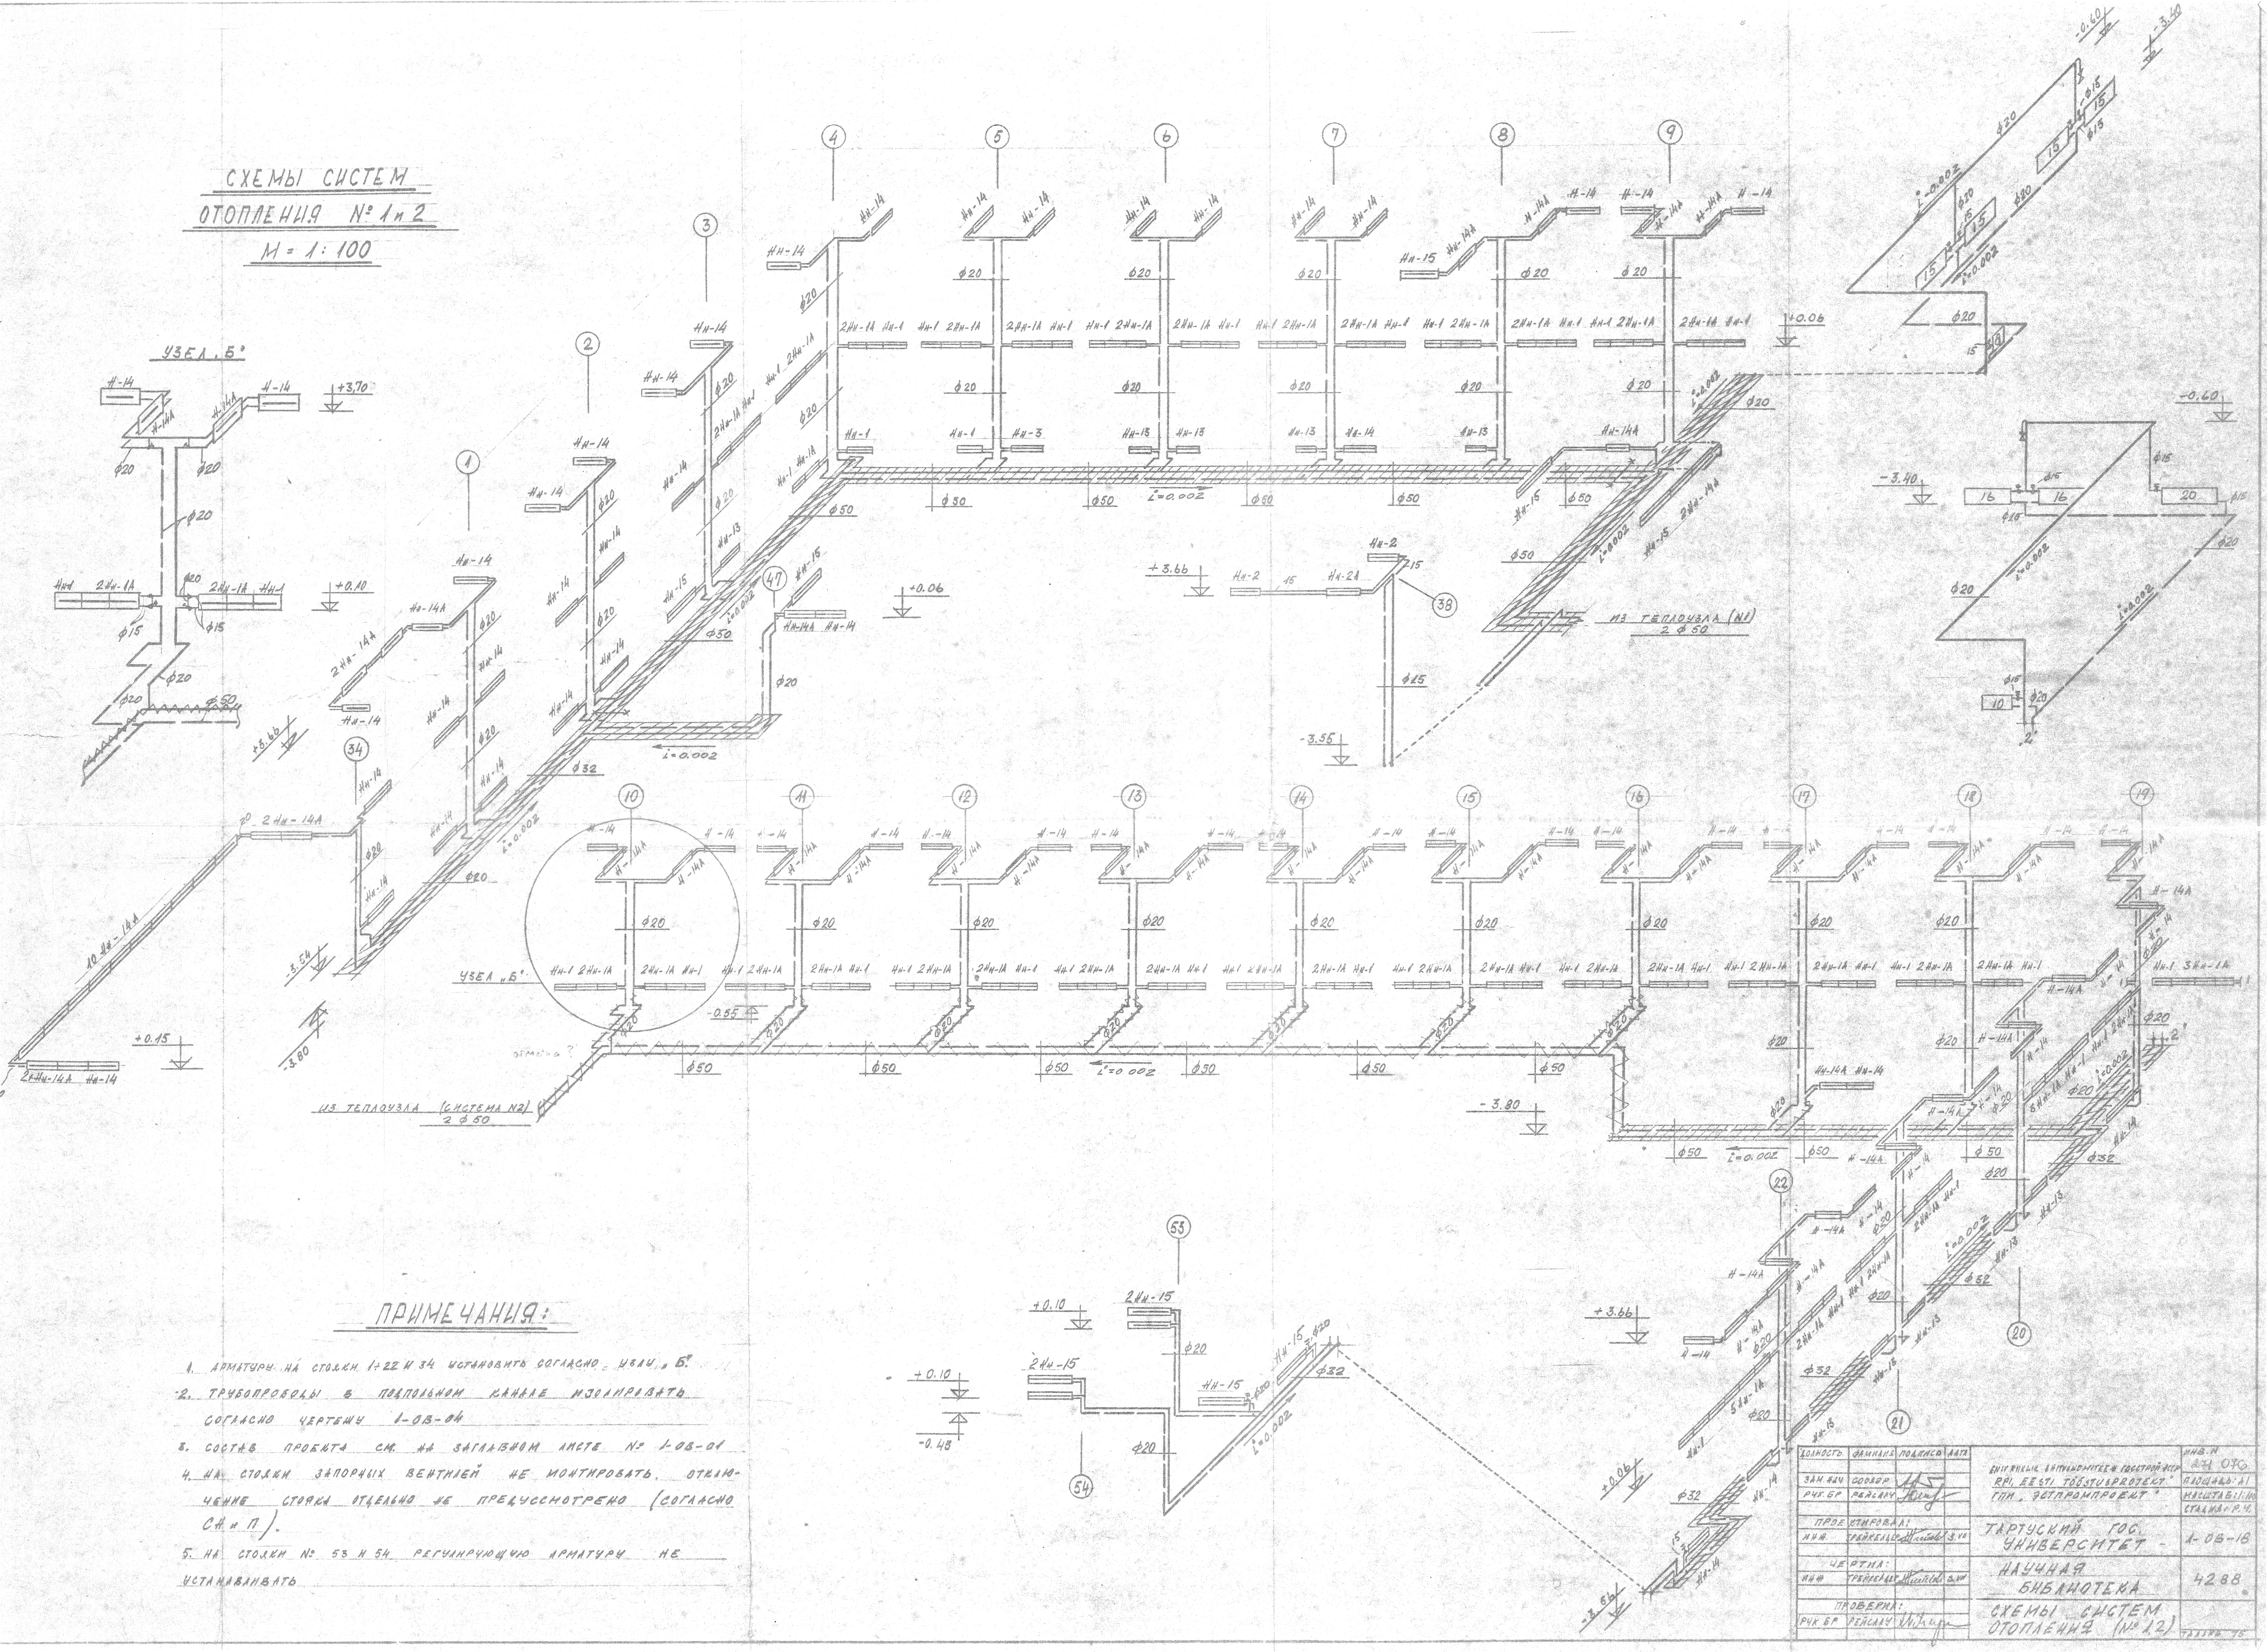

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. АРМАТУРА НА СТОЛКАХ 1-2 И 34 УСТАНОВИТЬ СОГЛАСНО ЧЕРТ. № Б.
2. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОДПОЛЗНОМ КАНАЛЕ ИЗОЛИРОВАТЬ СОГЛАСНО ЧЕРТЕЖУ 1-08-04
3. СОСТАВ ПРОЕКТА СМ. НА ЗАДАВНОМ ЛИСТЕ № 1-08-01
4. НА СТОЛКИ ЗАПОРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ НЕ МОНТИРОВАТЬ ОТКИД-ЧЕНЫЕ СТОЯКИ ОТДЕЛЬНО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО (СОГЛАСНО СМ. П.).
5. НА СТОЛКИ № 53 И 54 РЕГУЛИРУЮЩУЮ АРМАТУРУ НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ

ЛИСТЫ	ВЕРХНИЙ ПОДЪЕМ	ВЕРХНИЙ ПОДЪЕМ	ВЕРХНИЙ ПОДЪЕМ
ЗАМ. НА ЧЕРТЕЖ	ПР. Б. РЕДАКЦИЯ	ПР. Б. РЕДАКЦИЯ	ПР. Б. РЕДАКЦИЯ
ПРОЕКТИРОВАН	ТАТУСКИЙ ГОС. УНИВЕРСИТЕТ	ТАТУСКИЙ ГОС. УНИВЕРСИТЕТ	ТАТУСКИЙ ГОС. УНИВЕРСИТЕТ
УЧ. ЧАСТЬ	НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА	НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА	НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРОВЕРКА	СХЕМЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ (№ 12)	СХЕМЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ (№ 12)	СХЕМЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ (№ 12)
ПР. Б. РЕДАКЦИЯ	ТАТУСКИЙ ГОС. УНИВЕРСИТЕТ	ТАТУСКИЙ ГОС. УНИВЕРСИТЕТ	ТАТУСКИЙ ГОС. УНИВЕРСИТЕТ